



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11- 280 /18П

Юридическому лицу – государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской области «Узловский машиностроительный колледж»

« 30 » октября 2018 г.
(дата составления акта)

Россия, Тульская область, г. Узловая, ул.
Трудовые резервы, д.13.
(место составления протокола)

Мною, старшим государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора, Звягиным Эдуардом Викторовичем

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой проверки, согласно распоряжению от 11 октября 2018 г. № 1-1552-р Приокского управления Ростехнадзора деятельности юридического лица - государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Узловский машиностроительный колледж» (далее по тексту ГПОУ ТО «УМК») соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

В присутствии заведующего хозяйством ГПОУ ТО «УМК» Орлова А.А. (приказ по ГПОУ ТО «УМК» № 16.-л от 11.02.2013)

(должность, фамилии, инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ П/П	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения № П/П	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	В организации не обеспечены:	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4 Пр.л.		
1.1.	проведение технического обслуживания . Например: нет графика технического обслуживания сварочного оборудования.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4.1 Пр.л.	Устранить нарушение	09.03.2019

	Не определён объём технического обслуживания сварочного оборудования.			
1.2	модернизация и реконструкция оборудования электроустановок Например: распределительные сети в помещении корпусов № 1, 2 в эксплуатации более 50 лет, автоматические выключатели типа А3116, установленные в ЩО в вестибюле корпуса № 2, автоматические выключатели типа А3124, установленные в эл. щитке в столовой, в эксплуатации более 40 лет.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4.4 Пр.л.	Устранить нарушение	09.11.2019.
1.3.	проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Нет графиков ППР.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4.2 Пр.л.	Устранить нарушение	09.03.2019
1.4.	проведение испытаний оборудования. Например: сварочного оборудования	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4.3 Пр.л.	Устранить нарушение	09.03.2019
1.5.	испытания устройств молниезащиты оборудования электроустановки.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п. 4.5 Пр.л.	Устранить нарушение	09.05.2019
2.	в организации не обеспечено прохождение заместителем ответственного за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности IV-до 1000 В.	Пункт 1.2.7 ПТЭЭП п. 9.2. Пр.л.	Устранить нарушение	09.11.2019
3	в организации нет приказа о назначении руководителем организации комиссии для проверки знаний у электротехнического и электротехнологического персонала	Пункт 1.4.30 ПТЭЭП п. 26 Пр.л.	Устранить нарушение	09.03.2019
4	в организации не составлен распорядительный документ об организации оперативного управления электрохозяйством, включающий:			
4.1	вид оперативного обслуживания электроустановок.	Пункт 1.5.9 ПТЭЭП п. 27.1 Пр.л.	Устранить нарушение	09.03.2019
4.2	число работников из оперативного персонала в	Пункт 1.5.9 ПТЭЭП п. 27.2. Пр.л.	Устранить нарушение	09.03.2019

	смене.			
5	В организации нет комплекта технической документации:			
5.1..	технические паспорта электрооборудования.	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП п. 45.5. Пр.л.	Устранить нарушение	09.12.2018.
5.2.	производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП п. 45.6. Пр.л.	Устранить нарушение	09.12.2018.
6	В однолинейных схемах электроснабжения изменения, выполненные в процессе эксплуатации, не подписаны ответственным за электрохозяйство. Например: ВРУ-0.4 кВ в корпусе № 1, ВРУ-0.4 кВ в корпусе № 2, ВРУ-0.4 кВ в столовой	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП п. 48 Пр.л.	Устранить нарушение	30.12.18
7	у ответственного за электрохозяйство организации нет комплекта оперативных схем, участков (подразделений).	Пункт 1.8.6 ПТЭЭП п. 50 Пр.л.	Устранить нарушение	09.03.2019
8	оперативным персоналом организации не обеспечено (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) ведение на рабочем месте документации:			
8.1.	оперативной схемы.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП п. 52.1. Пр.л.	Устранить нарушение	30.04.2018
8.2.	кабельного журнала.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП п. 52.9. Пр.л.	Устранить нарушение	30.04.2019
9	в организации не выполняется требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ:			
9.1	надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов (ВРУ-0.4 кВ в корпусе № 1, ВРУ-0.4 кВ в корпусе № 2, ВРУ-0.4 кВ в столовой).	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП п. 83.1. Пр.л.	Устранить нарушение	09.02.2019
10	В организации не обеспечено ли организацией наличие заполненных паспортов заземляющих	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП п. 176. Пр.л.	Устранить нарушение	09.03.2019

	устройств.			
11	в организации на кабельных линиях нет бирок на открыто проложенных кабелей в начале и конце линии с указанием: Например: ВРУ-0.4 кВ в корпусе № 1, ВРУ-0.4 кВ в корпусе № 2, , ВРУ-0.4 кВ в столовой		Устранить нарушение	28.12.2018
11.1	марки кабеля	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п. 123.1.Пр.л.	Устранить нарушение	28.12.2018
11.2	напряжения	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п. 123.2.Пр.л.	Устранить нарушение	28.12.2018
11.3	сечения	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п. 123.3.Пр.л.	Устранить нарушение	28.12.2018
11.4.	номера или наименования линии	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п. 123.4.Пр.л.	Устранить нарушение	28.12.2018
12	в организации не разработаны графики работ по:		Устранить нарушение	
12.1	очистке светильников	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП п. 211.1.Пр.л.	Устранить нарушение	28.12.2018
12.2	осмотру сети электрического освещения	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП п. 211.2.Пр.л.	Устранить нарушение	28.12.2018
12.3	ремонту электрического освещения	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП п. 211.3.Пр.л.	Устранить нарушение	28.12.2018
13	В организации не обеспечено наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети: Например. в ЩО (щиток освещения) в вестибюле корпуса № 2	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП п. 205 Пр.л.	Устранить нарушение	28.12.2018
14	в организации не ведётся журнал регистрации инвентарного учета для переносного и передвижного электросварочного оборудования.	Пункт 3.1.16 ПТЭЭП п. 215 Пр.л.	Устранить нарушение	28.12.2018.
15	в организации не проводятся испытания и измерения на электросварочных установках.	Пункт 3.1.22, приложение 3 ПТЭЭП п. 216 Пр.л.	Устранить нарушение	30.03.2019.
16	В организации не назначен ответственный работник, имеющий группу III по электробезопасности, для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников	Пункт 3.5.10 ПТЭЭП п. 220 Пр.л.	Устранено входе проверки	09.12.2019
17	в организации не ведётся	Пункт 3.5.10 ПТЭЭП	Устранить	09.12.2019

	журнал инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников.	п. 221 Пр.л.	нарушение	
18	в организации нет организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права выдачи разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к работе в электроустановках	Пункты 5.5, 5.6, 5.14 ПОТЭЭ п. 251 Пр.л.	Устранить нарушение	09.12.2019
19	в перечне работ в порядке текущей эксплуатации не указаны виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	Пункт 8.4 ПОТЭЭ п. 272 Пр.л.	Устранено входе проверки	
20	в перечне работ в порядке текущей эксплуатации не указан порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале)?	Пункт 8.5 ПОТЭЭ п. 273. Пр.л.	Устранено входе проверки	

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, статьи 21, пункта 2, статьи 14, пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003г. №53-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. №249-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401,


руководителю (представителю) юридического - ГПОУ ТО «УМК»
Россия, Тульская область, г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д.13.

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направить уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки, с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.


Предписание выдал:

Звягин Э.В. _____
(Ф.И.О.)

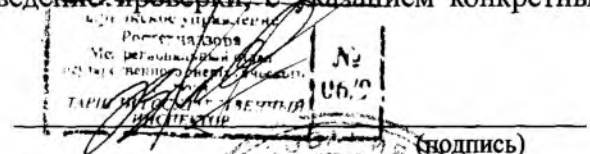

 (подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:
директор ГПОУ ТО «УМК» Зайцев В.С. (приказ министерства образования Тульской области № 252-л от 21.08.2015.)

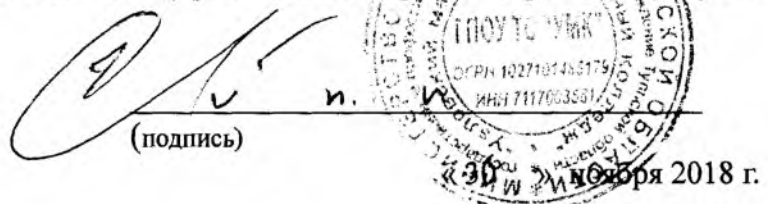

 (подпись)